
4.3.1.1.4.2. PUERTA CORTAFUEGOS

CIP_0402

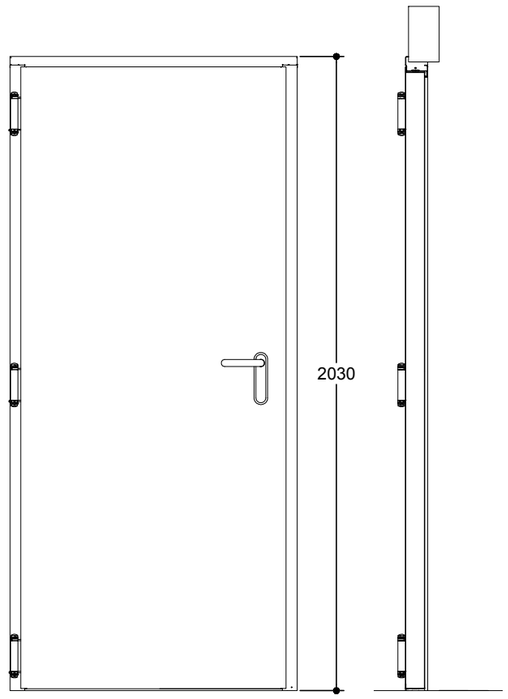


Descripción

Puerta de paso ciega abatible en zonas privadas, de una hoja de 2030x900x63 mm, metálica corta-fuegos galvanizada EI2 (30,60,90) C5, modelo Turia de Andreu o similar, con certificado de homologación, construida con dos chapas de acero de 0.8mm ensambladas entre si sin soldadura, relleno de material ignífugo, con doble capa de lana de roca y placa de cartón yeso; con marco tipo CS5 de 1.5mm de espesor con junta intumescente, ajustado y preparado para su fijación a obra mediante garras de acero o para atornillar a premarco, cerradura embutida con manivelas RF.


Componentes generales

- 3 unidades de bisagras con marcado CE de doble pala y regulación en altura (incluidos en la puerta)
- 1 unidad de cerradura cortafuegos tipo CF. (CHE_14)
- 2 unidades de manilla cortafuegos (CHE_20)
- 1 unidad de cierrapuertas EN 2-4. (CHE_23)
- 1 unidad de tope a suelo (CHE_26)

ALZADO



PLANTA

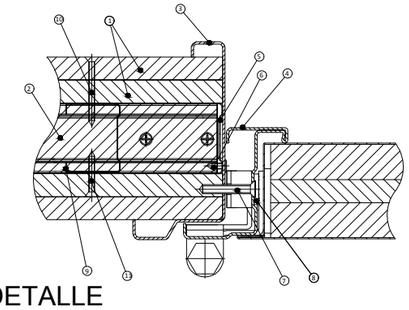

DETALLE

1- Placa de yeso laminado
2- Lana de roca
3- Premarco metálico
4- Marco metálico CS5
5- Canal "U" de 48mm de acero galvanizado
6- Tornillo rosca chapa de 4.2x13 cabeza extraplana
7- Tornillo rosca chapa de 6.3x38 DIN 7982
8- Junta intumescente de grafito
9- Montante
10- Tornillo autoperforante de 3.9x45mm
11- Tornillo autoperforante de 3.9x25 mm

NOTA: Siempre se pondrá una puerta cortafuegos en el acceso al cuarto de instalaciones o cuando el CTE-DB-SI lo indique en el resto de casos.

